
HUOM!
Täyttöpullo on suljettava ilmausryhmästä tai poistettava kokonaan.
Jos kalvopaisunta-astia asennetaan suoraan jäähdytyspiiriin,
piiriä ei voi sulkea välillä, koska paisunta ja
varoventtiili jäävät tällöin maapiirin ulkopuolelle.

NOTE!
The filling bottle must be closed or removed.
If the expansion vessel is installed in the cooling circuit,
the circuit can't be closed because the vessel and
safety valve are then out of the ground circuit.

HUOM!
Ilmaus asennetaan jäähdytyspiirin korkeimpaan kohtaan.
Jäähdytyspiirin putket täytyy eristää kondenssieristeellä.

NOTE!
De-aeration must be installed in
the highest point of the cooling circuit.
Cooling circuit pipes and drain pipe
must be covered by condensation insulation.

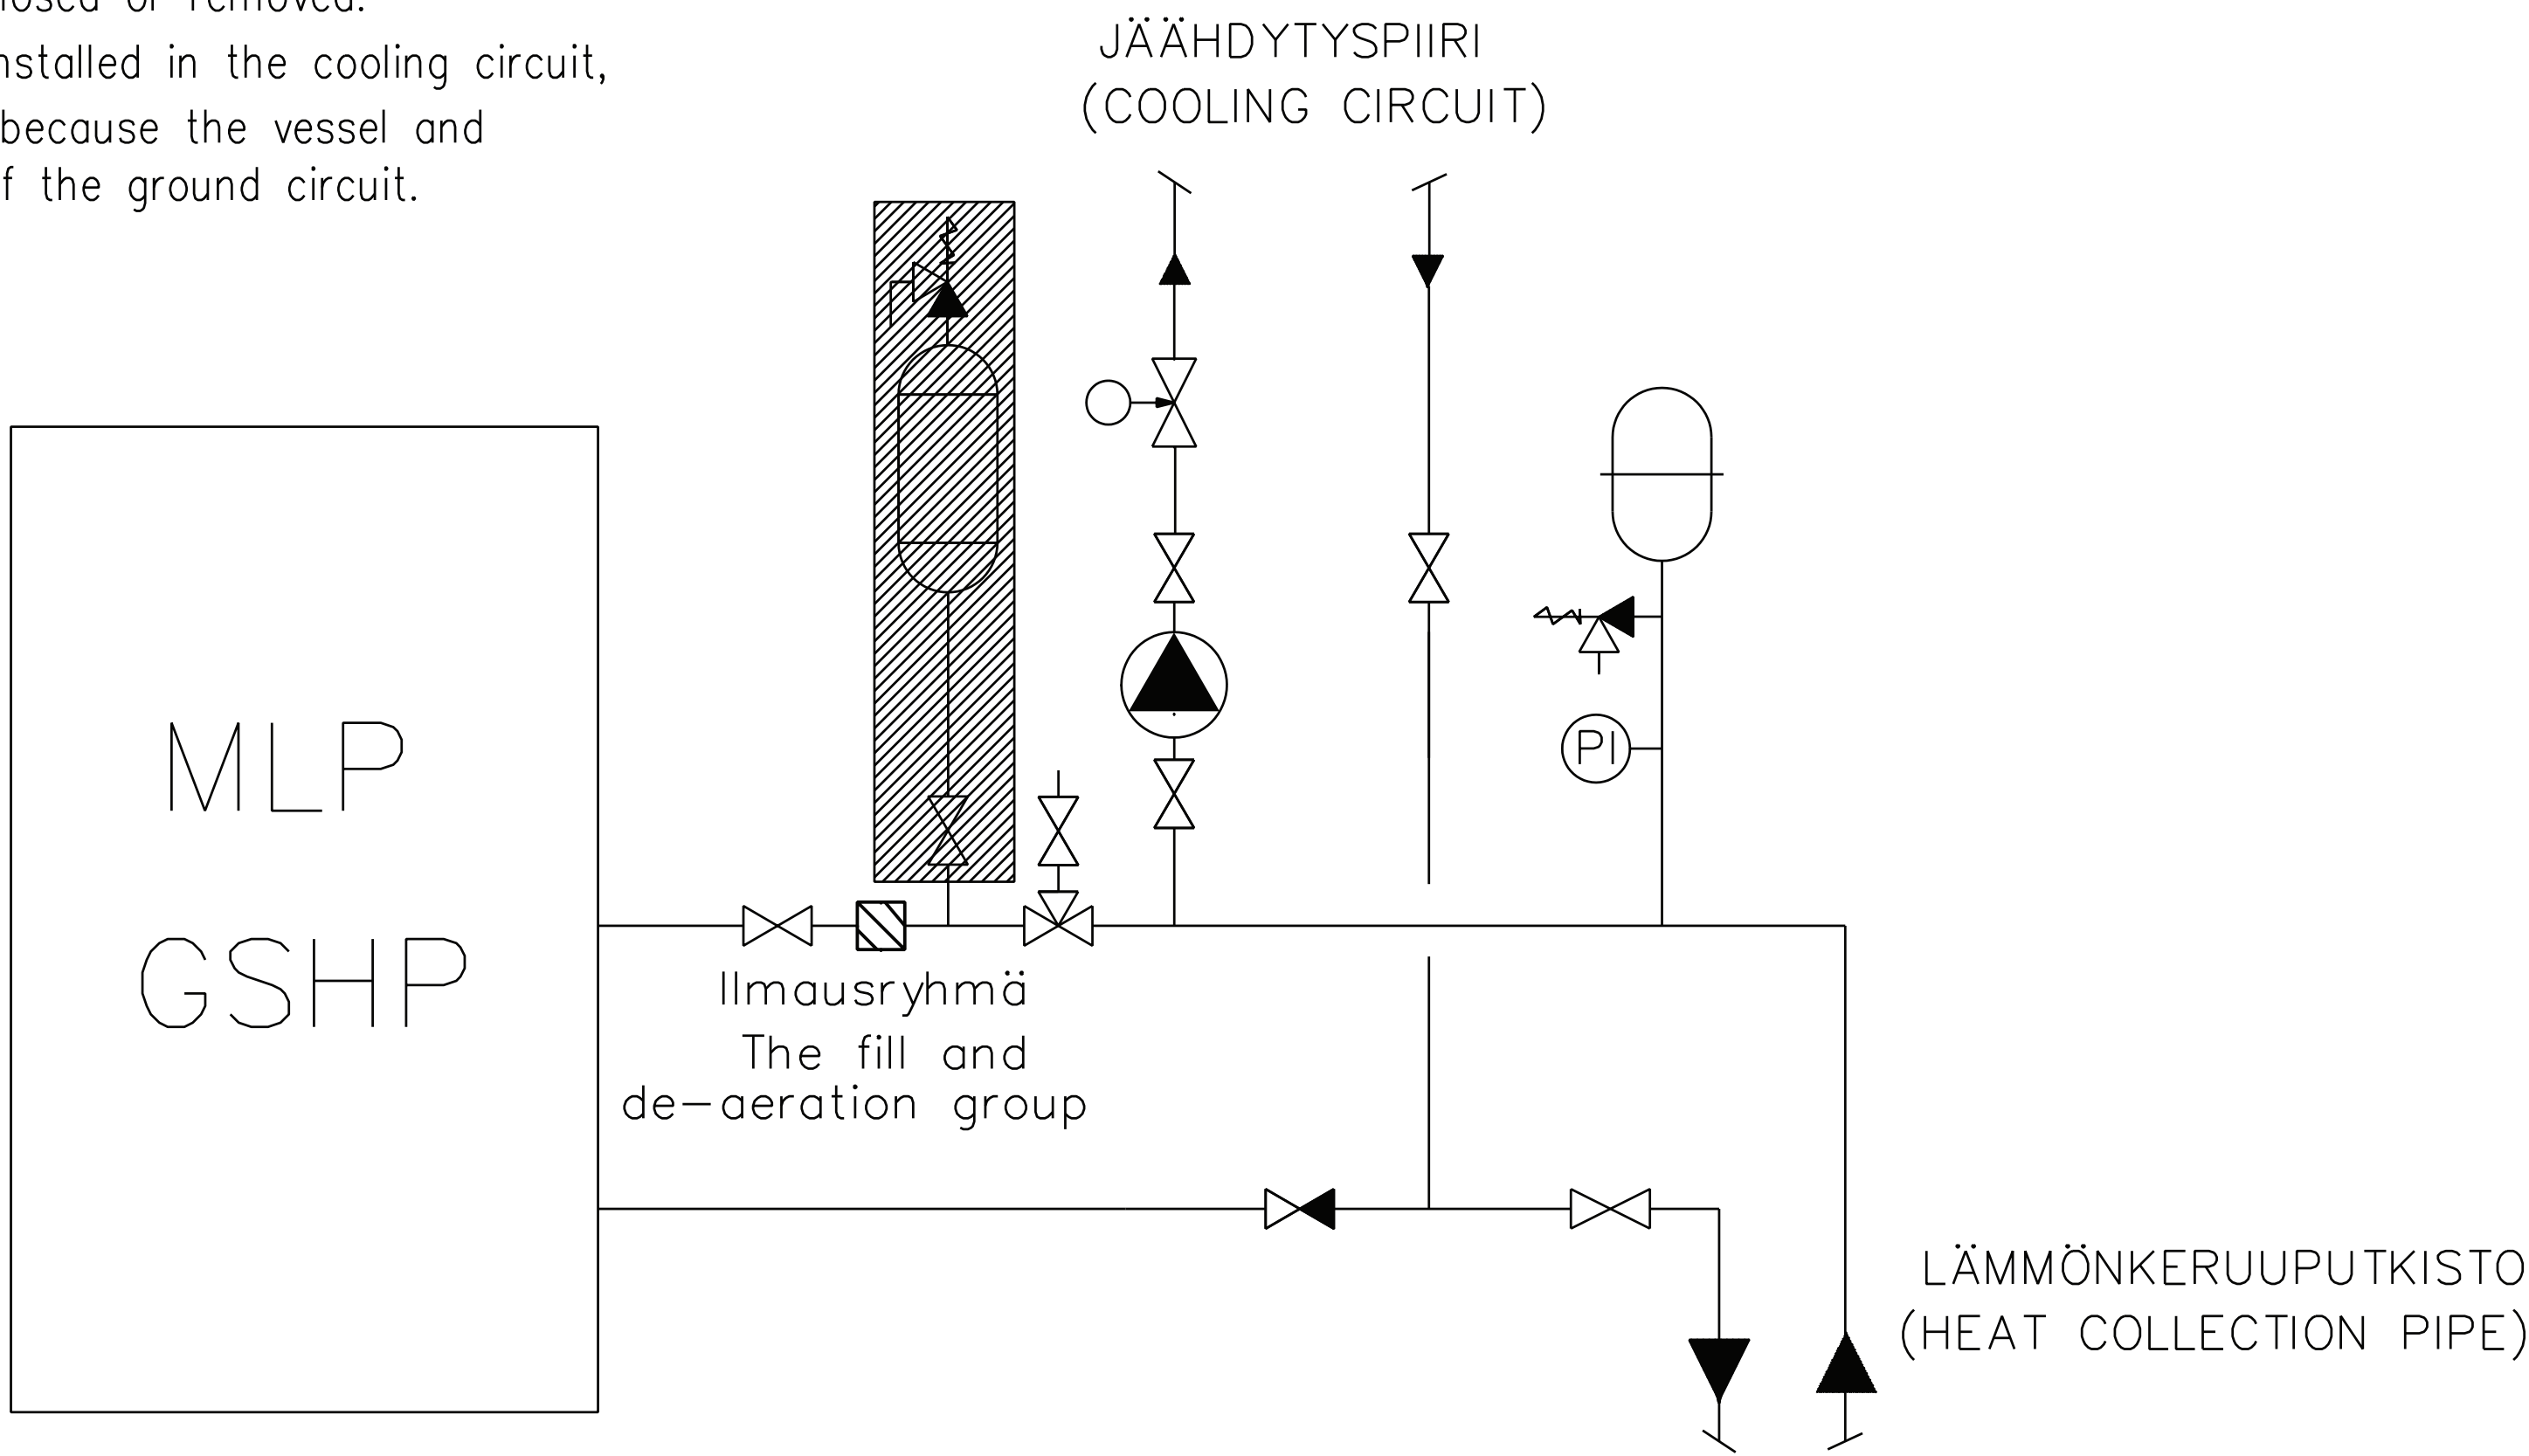

TUNN.	LUKUM.	MUUTOS	NIM.	PÄIVÄYS




SUUNN. JRa	PIIRT. JRa	HVAC SCHEMATIC/COOLING	LVI KYTKENTÄKAAVIO/JÄÄHDYTYS	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O / MUUTOS: L OILONCOOLING 23A
PVM. 15.08.2023		OILONCOOLING	OILONCOOLING	LEHTI / LEHDISTÄ / TILAAJAN N:O
ALLEKIRJOITUS				

HUOM!
Täyttöpullo on suljettava ilmausryhmästä tai poistettava kokonaan.
Jos kalvopaisunta-astia asennetaan suoraan jäähdytyspiiriin, piiriä ei voi sulkea välillä, koska paisunta ja varoventtiili jäävät tällöin maapiirin ulkopuolelle.

NOTE!
The filling bottle must be closed or removed.
If the expansion vessel is installed in the cooling circuit, the circuit can't be closed because the vessel and safety valve are then out of the ground circuit.

HUOM!
Ilmaus asennetaan jäähdytyspiirin korkeimpaan kohtaan.
Jäähdytyspiirin putket täytyy eristää kondenssieristeellä.

NOTE!
De-aeration must be installed in the highest point of the cooling circuit.
Cooling circuit pipes and drain pipe must be covered by condensation insulation.

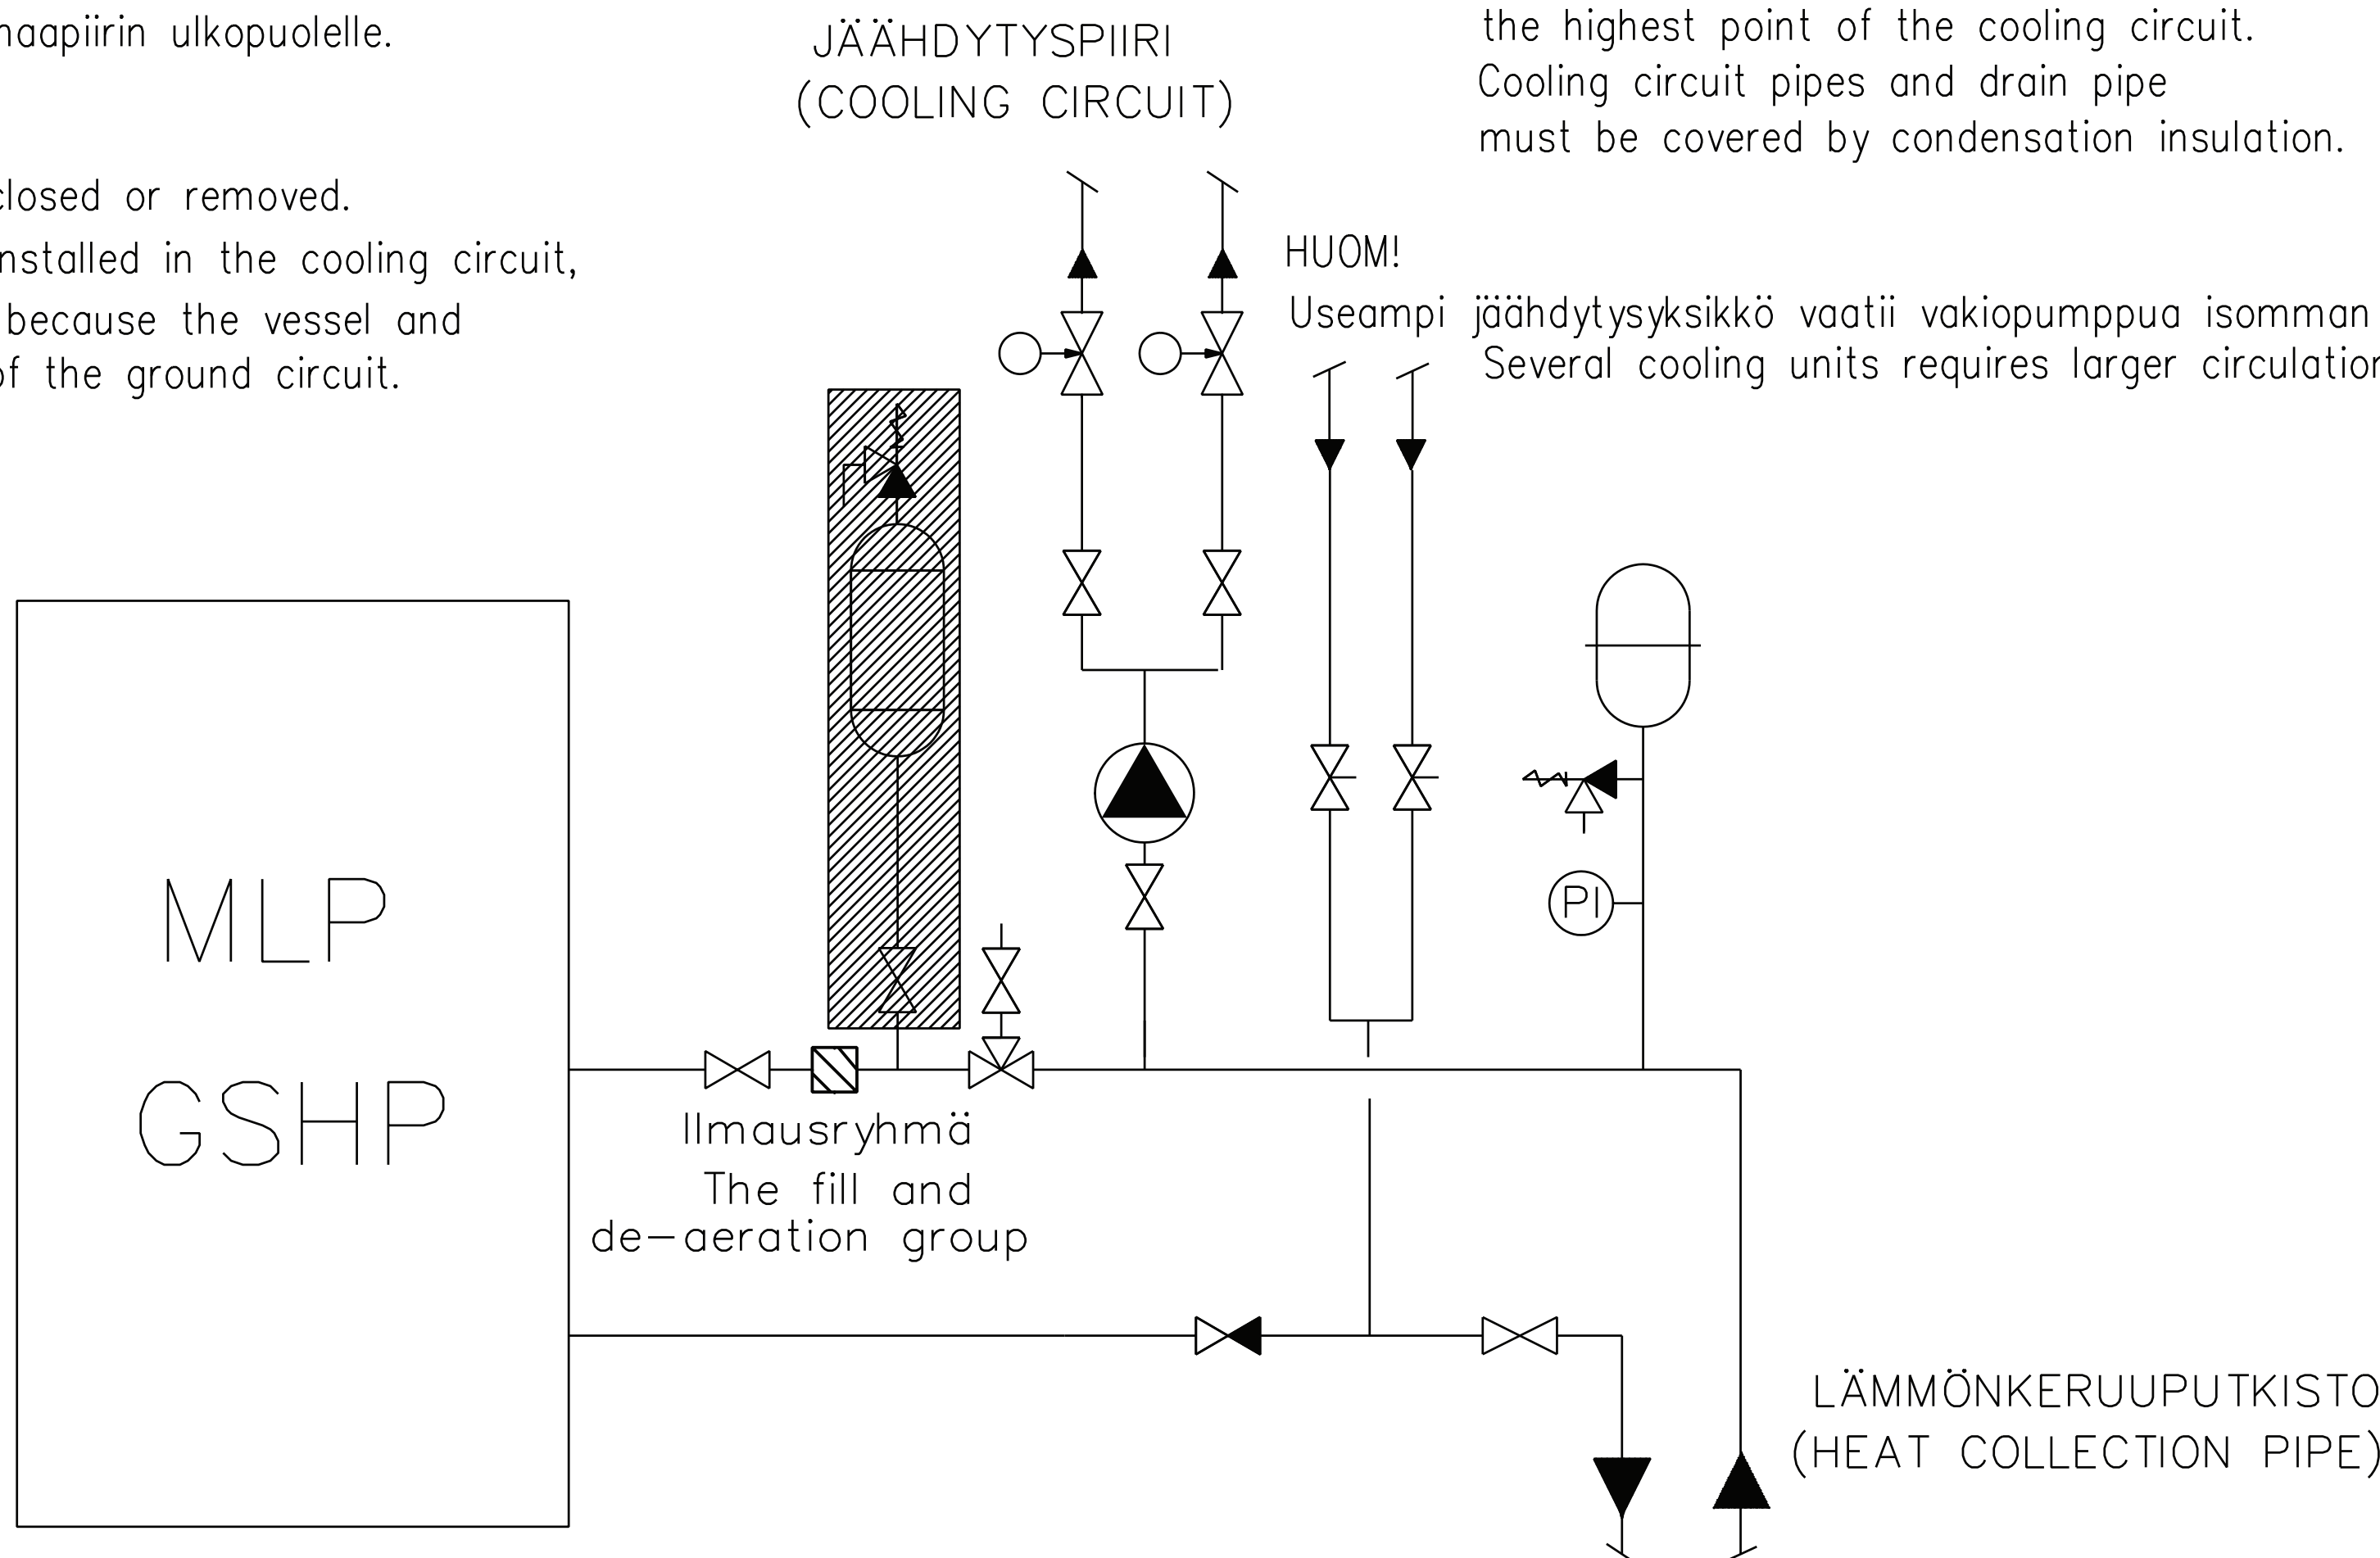

TUNN.	LUKUM.	MUUTOS	NIM.	PÄIVÄYS


oilon	SUUNN. JRa / PIIRT. JRa / PVM. 15.08.2023 / ALLEKIRJOITUS	HVAC SCHEMATIC/COOLING OILONCOOLING, MULTIPLE UNITS 1 PUMP	LVI KYTKENTÄKAAVIO/JÄÄHDYTYS OILONCOOLING, USEITA YKSIKÖITÄ 1 PUMPPU	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O / MUUTOS L_OILONCOOLx2_1P_23A LEHTI / LEHDISTÄ / TILAAJAN N:O

HUOM!
Täyttöpullo on suljettava ilmausryhmästä tai poistettava kokonaan.
Jos kalvopaisunta-astia asennetaan suoraan jäähdytyspiiriin,
piiriä ei voi sulkea välillä, koska paisunta ja
varoventtiili jäävät tällöin maapiirin ulkopuolelle.

NOTE!
The filling bottle must be closed or removed.
If the expansion vessel is installed in the cooling circuit,
the circuit can't be closed because the vessel and
safety valve are then out of the ground circuit.

HUOM!
Ilmaus asennetaan jäähdytyspiirin korkeimpaan kohtaan.
Jäähdytyspiirin putket täytyy eristää kondenssieristeellä.

NOTE!
De-aeration must be installed in
the highest point of the cooling circuit.
Cooling circuit pipes and drain pipe
must be covered by condensation insulation.

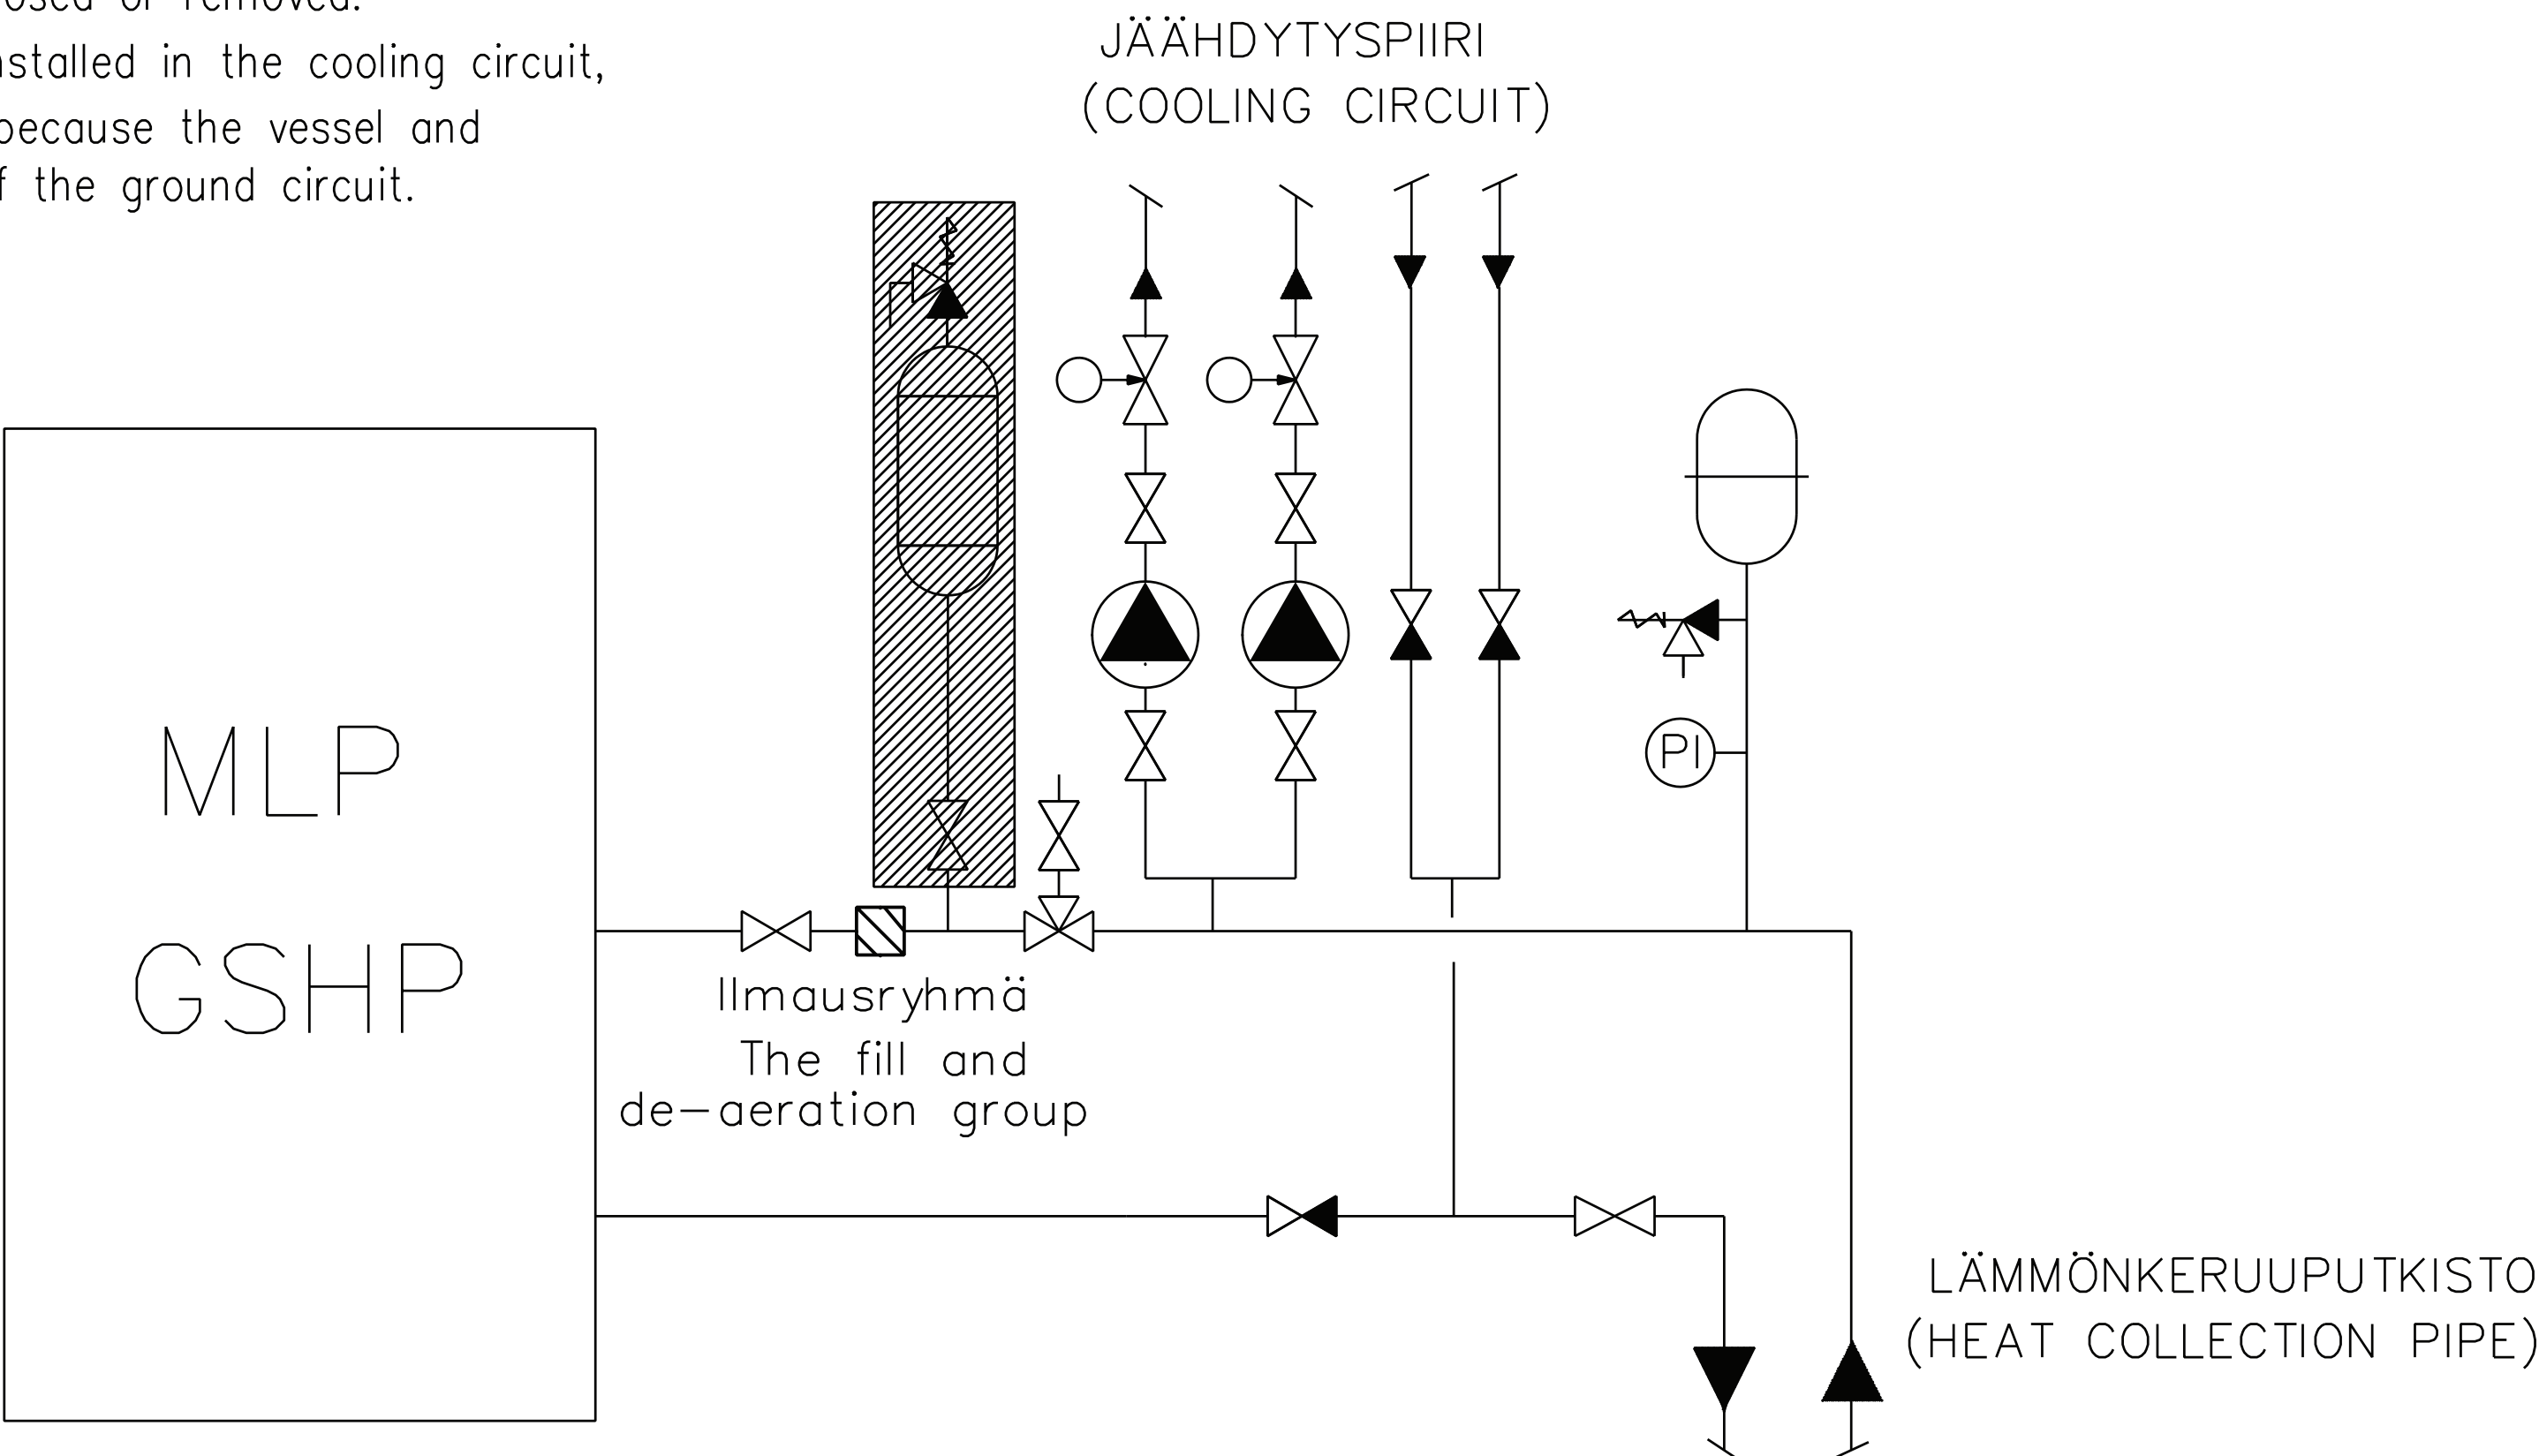

oilon	SUUNN. JRa / PIIRT. JRa / PVM. 15.08.2023 / ALLEKIRJOITUS	HVAC SCHEMATIC/COOLING OILONCOOLING, MULTIPLE UNITS	LVI KYTKENTÄKAAVIO/JÄÄHDYTYS OILONCOOLING, USEITA YKSIKÖITÄ	SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O / MUUTOS L OILONCOOLx2 23A LEHTI / LEHDISTÄ / TILAAJAN N:O

TUNN.	LUKUM.	MUUTOS	NIM.	PÄIVÄYS



A muutos	B muutos	C muutos	
D muutos	E muutos	F muutos	

CONTROL CIRCUIT
BRINE PUMP 3
OILONCOOLING

OHJ.VIRTAPIIRI
MAALÄMPÖPUMPPU 3
OILONCOOLING

Suunn. JHi /15.08.2023	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt. JRo	Lehti 1/1	Piirustusnumero	
Tark.		S OILONCOOLING_x1_23A	



CONTROL CIRCUIT
BRINE PUMP
OILONCOOLING

OHJ.VIRTAPIIRI
MAALÄMPÖPUMPPU
OILONCOOLING

Suunn. JHi /15.08.2023	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt. JRa	Lehti 1/1	Piirustusnumero S OILONCOOLING_x3_23A	
Tark.			

D muutos	A muutos
E muutos	B muutos
F muutos	C muutos

15.8.2023
S_OILONCOOLING_x3_23A